



PLAN DE FABRICATION STANDARD Citerne souple | Engrais liquides

Position équipements standards


Sur le dessus de la citerne

(D) Dégazeur central

Sur le flanc de la citerne

(1) Vanne de remplissage/vidange
DN50 OU DN80

(2) Vannes de remplissage/vidange
DN50 ET DN80

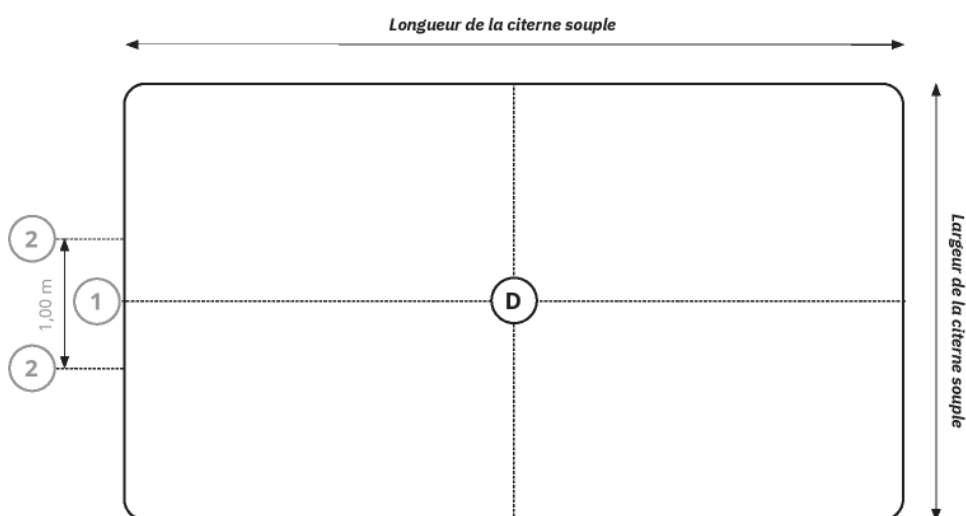

UNE DIMENSION OU POSITION NON STANDARD POUR LA CITERNE
OU VOS VANNES ?

Contactez notre service commercial.

09 70 44 02 48

Ou par mail en cliquant ici